


UDC 614.84:621.642.1

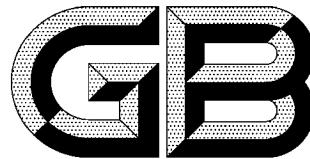

# 中华人民共和国国家标准

GB 4399-84

---

## 手提式二氧化碳灭火器

Portable carbon dioxide fire extinguishers

1984-05-16发布

1985-01-01实施

国家标准化局 批准

## 目 录

1 型式、规格 .....	( 1 )
2 技术要求 .....	( 2 )
3 试验方法 .....	( 4 )
4 检验规则 .....	( 5 )
5 标志、包装 .....	( 6 )
6 维修、保养 .....	( 7 )

中华人民共和国国家标准

UDC 614.84  
: 621.642.1

## 手提式二氧化碳灭火器

GB 4399—84

Portable carbon dioxide fire extinguishers

本标准适用于手提式二氧化碳灭火器（以下简称灭火器）。

### 1 型式、规格

#### 1.1 型式

该种灭火器是二氧化碳型贮压式。其充装的灭火剂为二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)。

##### 1.1.1 灭火器喷筒与阀门的连接型式：


- a. 刚性连接式；
- b. 软管连接式。

##### 1.1.2 灭火器的放置型式：

- a. 悬挂式；
- b. 直立式。

灭火器型号的编制方法应符合GN 11—82《消防产品型号编制方法》的规定。

标记示例：

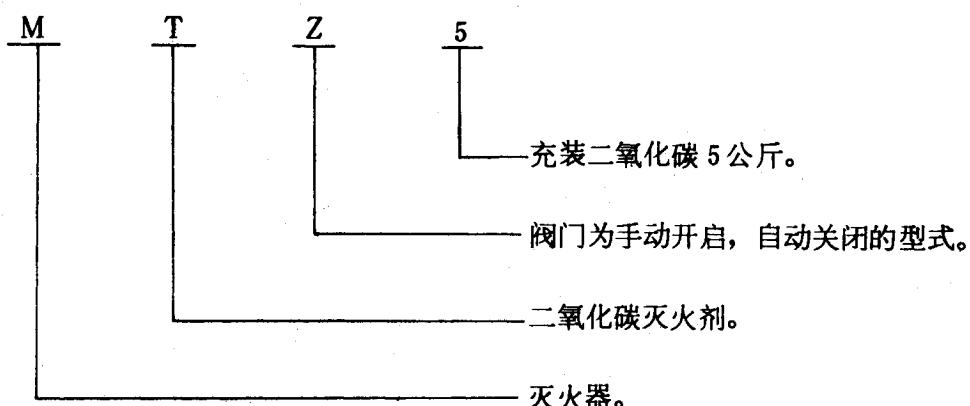

#### 1.2 规格

灭火器的规格按充装的二氧化碳重量划分，系列规格分为 2 公斤、3 公斤、5 公斤、7 公斤共 4 种。

#### 1.3 基本参数

##### 1.3.1 灭火器在20±5℃时，其性能参数应符合表 1 的规定。