

中华人民共和国国家标准

GB 12955—91

钢质防火门通用技术条件

General technical conditions
for steel fire door

1991-06-04发布

1992-03-01实施

国家技术监督局 发布

钢质防火门通用技术条件

GB 12955—91

General technical conditions
for steel fire door

1 主题内容与适用范围

本标准规定了钢质防火门的分类、技术要求、试验方法以及检验规则等。

本标准适用于建筑用平开钢质单、双扇防火门、钢质镶玻璃单、双扇防火门及钢质带亮窗的防火门。

2 引用标准

- GB 2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）
- GB 5464 建筑材料不燃性试验方法
- GB 5823 建筑门窗术语
- GB 5825 建筑门窗扇开、关方向和开、关面的标志符号
- GB 6388 运输包装收发货标志
- GB 7633 门和卷帘的耐火试验方法
- GBJ 45 高层民用建筑设计防火规范


3 术语、符号、代号

3.1 钢质防火门是指用冷轧薄钢板作门框、门板、骨架，在门扇内部填充不燃材料，并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

3.2 钢质防火门名称符号为GFM。

3.3 防火门耐火极限代号为甲、乙、丙。

3.4 防火门代号

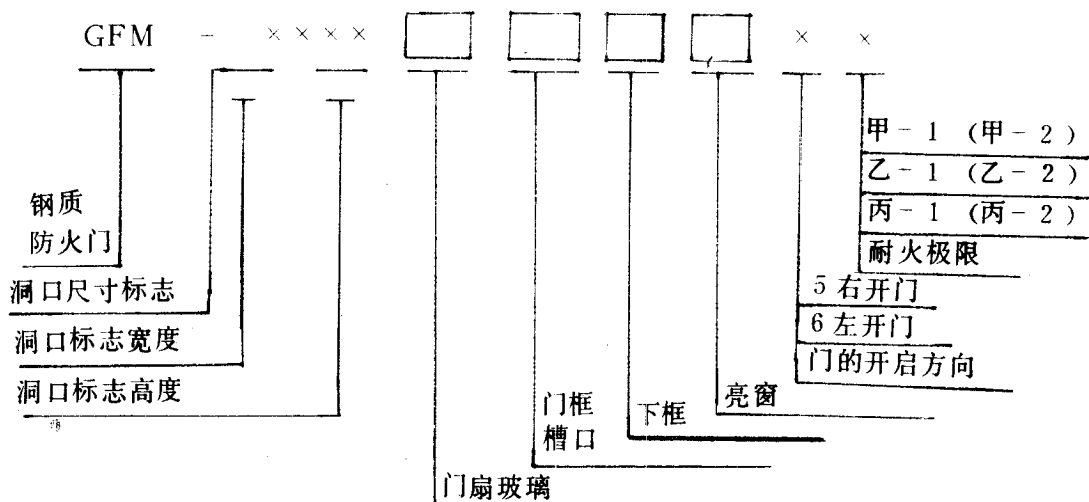

b——门扇上设具有防火性能的玻璃，无玻璃代号略